


Développé Échelle 1 : 5

1809-TCI P32-33 / AP1809-TCI P32-33

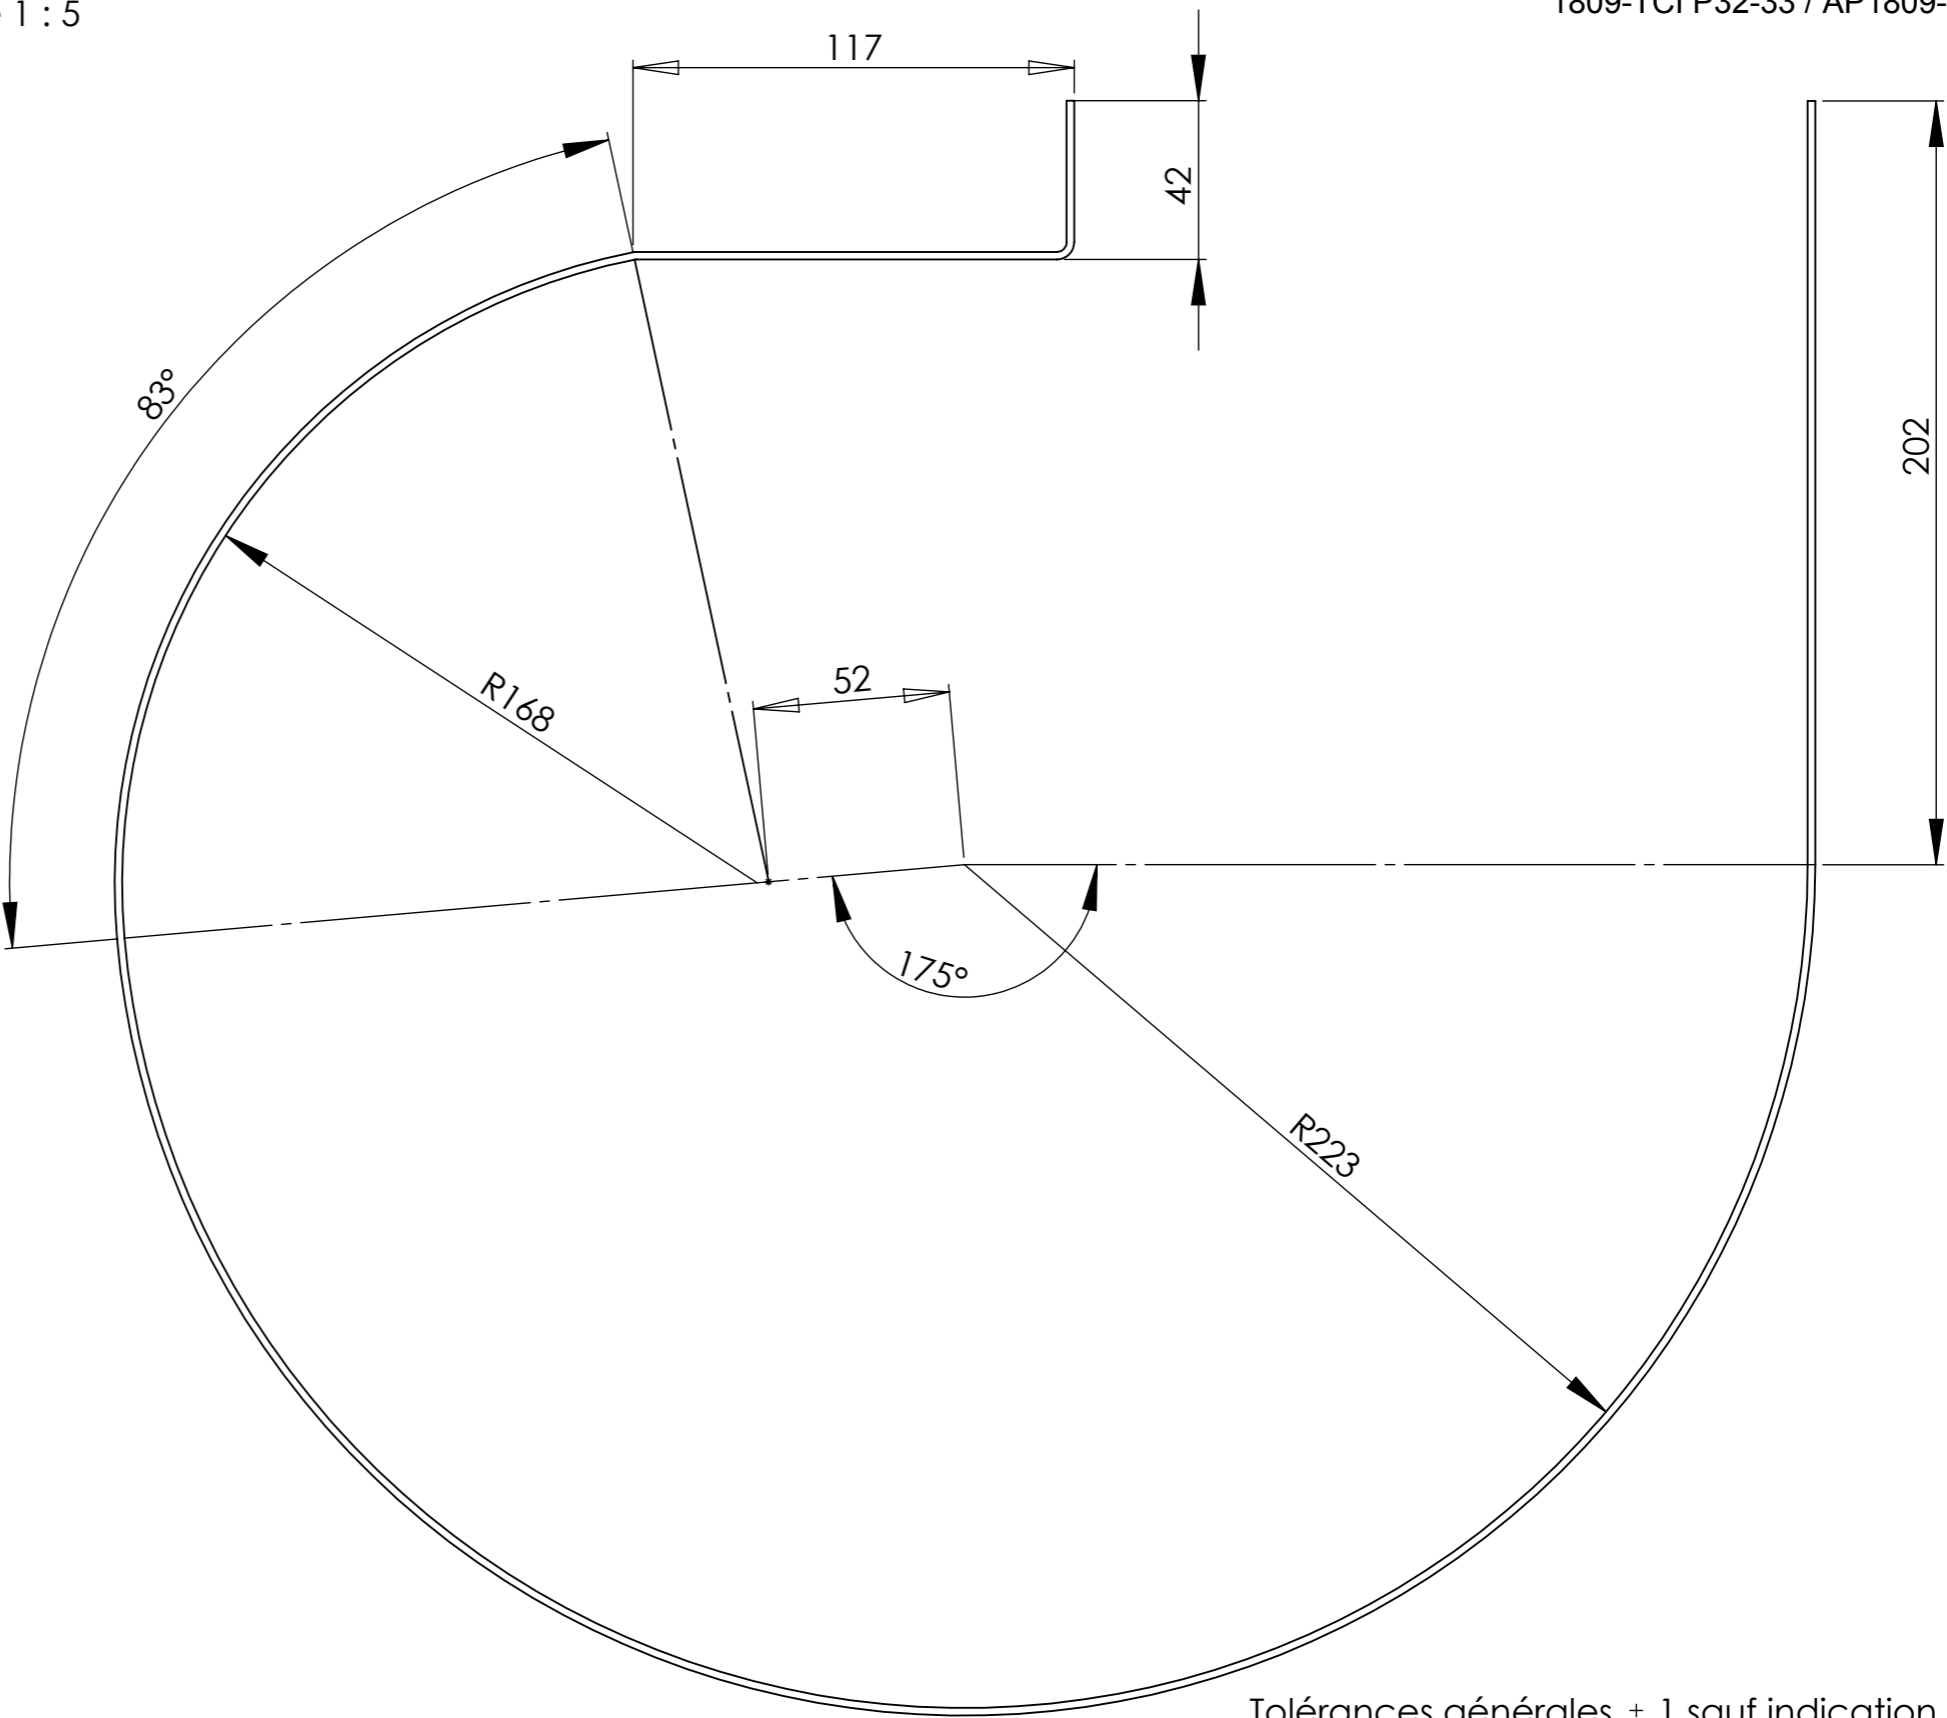

Tolérances générales ± 1 sauf indication contraire

BCP Technicien en chaudronnerie industrielle		
Échelle : 1 : 2	Enveloppe Venturi Rep.506	Épreuve E3
Session 2018	Ensemble ventilateur	DT 8/10