

Baccalauréat Professionnel
Métiers de l'Électricité et de ses Environnements Connectés

Épreuve E2 : Préparation d'une opération

SESSION 2022

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES



Cité scolaire Frantz FANON DE LA TRINITÉ

Sommaire

DTR 1 : Schéma électrique : CIRCUIT DE PUISSANCE.....	2
DTR 2 : Schéma électrique : CIRCUIT DE COMMANDE.....	3
DTR 3 : Protection des transformateurs de commande	4
DTR 4 : Variateur ATV320	5
DTR 5 : Présentation du module Zelio Logic.....	9
DTR 6 : Choix du sectionneur-porte fusibles	11
DTR 7 : Choix des cartouches fusibles.....	12
DTR 8 : Choix du contacteur	13
DTR 9 : Choix du relais thermique.....	14

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1


DTR

Durée : 03H00

Coeff : 3

Page
1 / 14

DTR 1 : Schéma électrique : CIRCUIT DE PUISSANCE

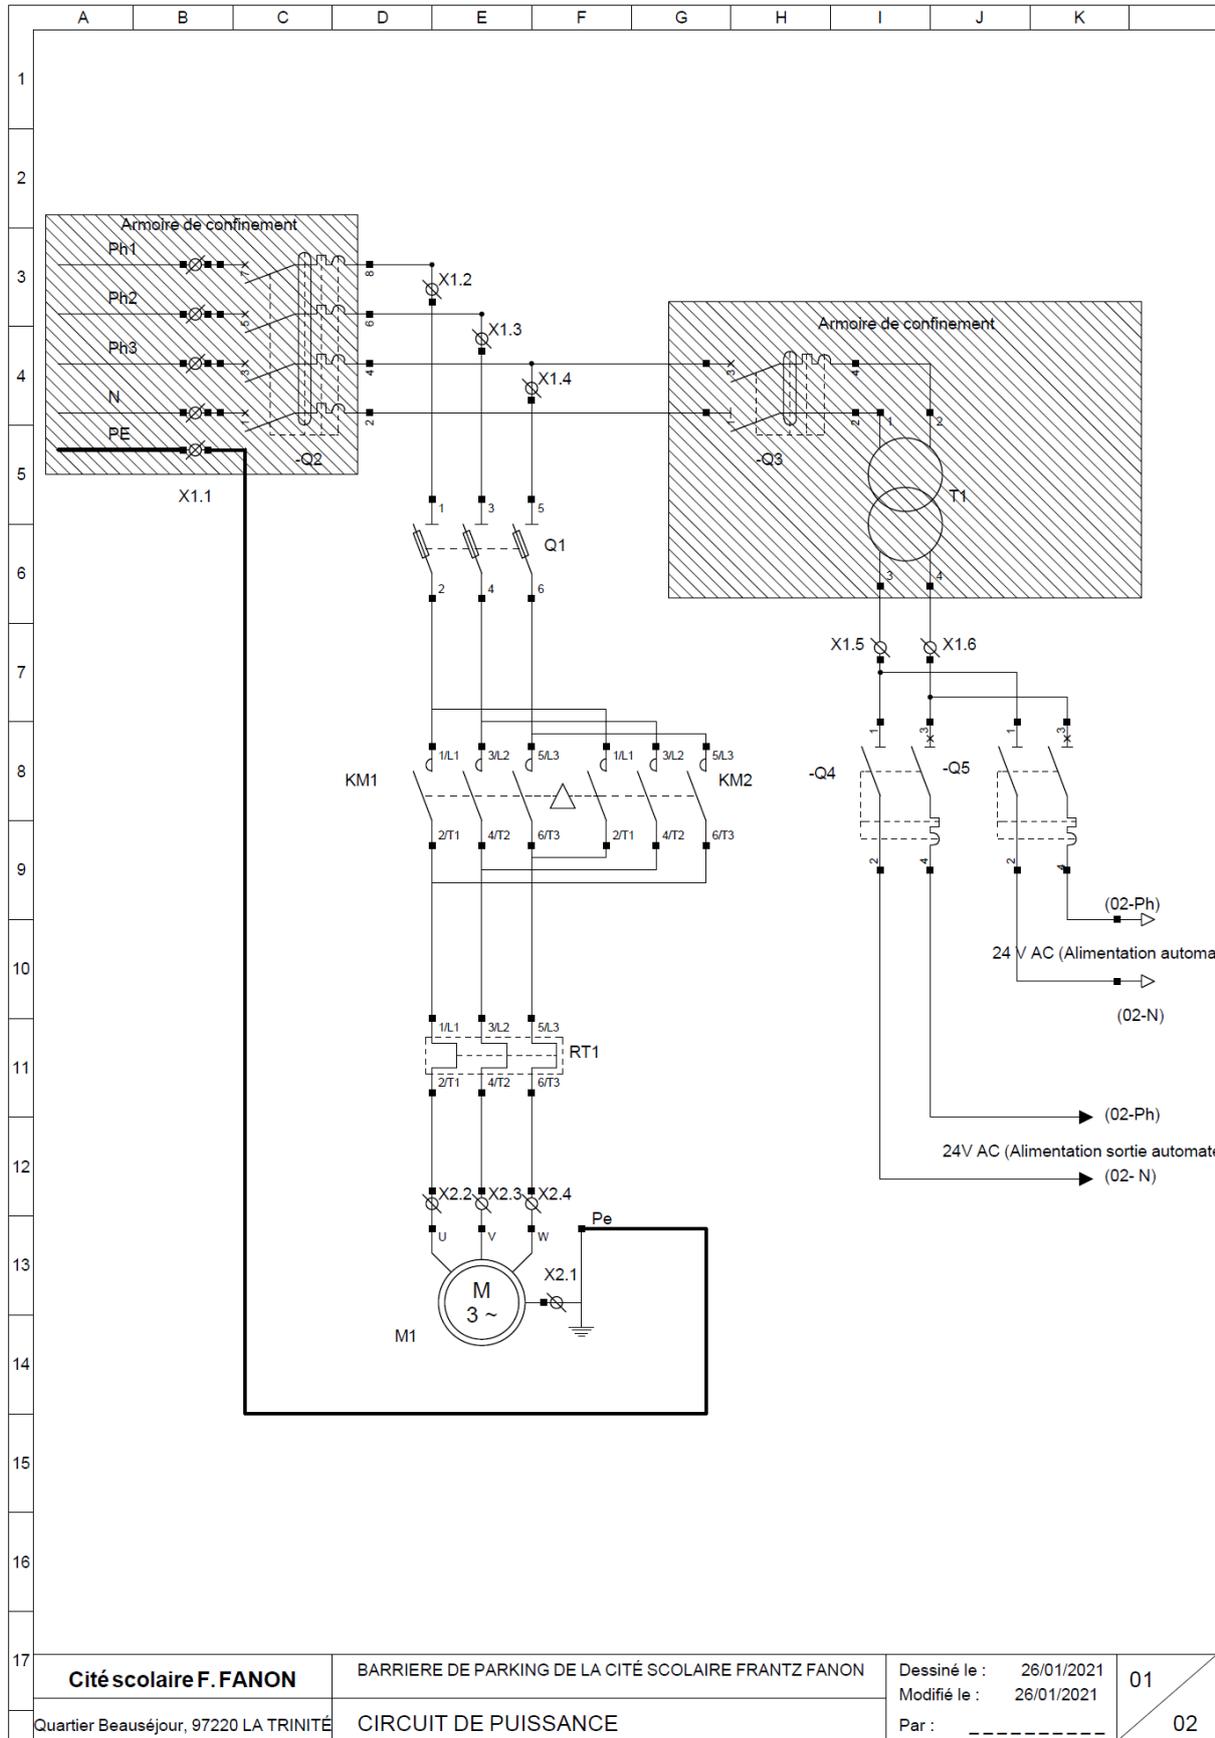

Cité scolaire F. FANON

BARRIERE DE PARKING DE LA CITÉ SCOLAIRE FRANTZ FANON

Dessiné le : 26/01/2021

01

Modifié le : 26/01/2021

Quartier Beauséjour, 97220 LA TRINITÉ

CIRCUIT DE PUISSANCE

Par : _____

02

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

DTR

Durée : 03H00

Coeff : 3

Page
2 / 14

DTR 3 : Protection des transformateurs de commande

Récupérer le document en PDF ou cliquez sur le lien suivant :

http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/cf2012/cm212600_386-387.pdf

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

DTR

Durée : 03H00

Coeff : 3

Page
4 / 14



1 Téléchargez les guides

Vous devez posséder toutes les informations nécessaires pour effectuer correctement l'installation et la mise en service. Ces informations figurent dans les manuels mentionnés ci-dessous, qui peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :

www.schneider-electric.com

- Le guide d'installation ATV320 (NVE41290)
- Le guide de programmation ATV320 (NVE41296)

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Seules certaines personnes sont autorisées à travailler sur et avec ce système. Celles-ci doivent être correctement formées, connaître et comprendre le contenu de ce manuel et de toute autre documentation pertinente relative au produit, et avoir suivi une formation à la sécurité pour reconnaître et éviter les risques. L'installation, les réglages, les réparations et la maintenance doivent être réalisés par un personnel qualifié.
- L'intégrateur système est tenu de s'assurer de la conformité avec toutes les exigences des réglementations locales et nationales en matière de mise à la terre de tous les équipements.
- Plusieurs pièces de ce variateur, notamment les circuits imprimés, fonctionnent à la tension réseau.
- Utilisez uniquement des outils et des équipements de mesure correctement calibrés et isolés électriquement.
- Ne touchez pas les vis des bornes ou les composants non blindés lorsqu'une tension est présente.
- Le moteur génère une tension lorsque son arbre tourne. Avant d'effectuer un type de travail quelconque sur le système du variateur, bloquez l'arbre moteur pour éviter la rotation.
- La tension CA peut coupler la tension vers les conducteurs non utilisés dans le câble moteur. Isolez les deux extrémités des conducteurs non utilisés du câble moteur.
- Ne créez pas de court-circuit entre les bornes du bus CC et les condensateurs de bus ou les bornes de résistance de freinage.
- Avant d'intervenir sur le variateur :
 - Déconnectez toute alimentation, y compris l'alimentation contrôle externe, pouvant être présente. Tenez compte du fait que le disjoncteur ou le commutateur réseau ne désactive pas l'ensemble des circuits.
 - Apposez une étiquette de signalisation indiquant Ne pas mettre en marche sur tous les commutateurs liés au variateur.
 - Verrouillez tous les commutateurs en position ouverte.
 - Attendez 15 minutes pour permettre aux condensateurs du bus CC de se décharger.
 - Suivez les instructions données dans le chapitre "Vérification de l'absence de tension" du guide d'installation du produit.
- Avant de mettre le variateur sous tension :
 - Vérifiez que le travail est terminé et que l'installation ne présente aucun danger.
 - Si les bornes d'entrée secteur et les bornes de sortie moteur ont été mises à la terre et court-circuitées, retirez la terre et les courts-circuits sur les bornes d'entrée secteur et les bornes de sortie moteur.
 - Vérifiez que tous les équipements sont correctement mis à la terre.
 - Vérifiez que tous les équipements de protection comme les caches, les portes ou les grilles sont installés et/ou fermés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel. Les informations fournies ci-dessous concernent l'utilisation d'un variateur seul relié à un moteur asynchrone par un câble moteur d'une longueur inférieure à 50 m (164 ft). Vérifiez les câbles avant de relier le variateur au moteur (longueur, puissance et blindage).

2 Vérifiez la livraison

- Ouvrez l'emballage et vérifiez que le variateur n'a pas été endommagé.

Des appareils ou accessoires endommagés peuvent provoquer une électrocution ou un fonctionnement inattendu de l'équipement.

⚠ ⚠ DANGER

ELECTROCUTION OU FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Ne faites pas fonctionner des appareils ou des accessoires endommagés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Contactez votre agence Schneider Electric locale si vous constatez un quelconque dommage.

- Vérifiez que la référence du variateur imprimée sur l'étiquette est conforme au bordereau de livraison correspondant au bon de commande.
- Notez la référence du modèle de variateur : _____ et son n° de série : _____
- Pour les ATV320U●●M2B, U0●N4B, U1●N4B, U22N4B...U30N4B, retirez le connecteur de sortie de l'emballage et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé.




3 Vérifiez la compatibilité avec le réseau d'alimentation

- Vérifiez que la tension réseau est compatible avec la plage d'alimentation du variateur.
Tension réseau _____ Volts Plage de tension du variateur _____ Volts
Plage du variateur : ATV320●●●M2● = 200 V monophasé, ATV320●●●M3C = 200 V triphasé, ATV320●●●N4● = 400 V triphasé, ATV320●●●S6C = 600 V triphasé

4 Montez le variateur en position verticale

Pour une température de l'air ambiant pouvant atteindre 40 °C (104 °F), jusqu'à 4 kHz.
Voir le guide d'installation ATV320 (NVE41290) pour d'autres conditions thermiques.

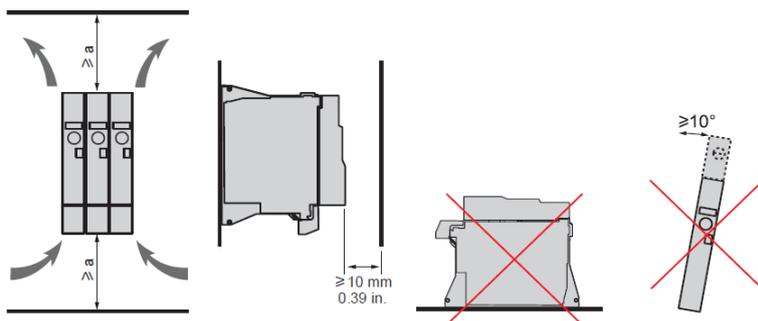


Référence Catalogue	a (1)
ATV320U●●M2B (2)	50 mm (2 in.)
ATV320U●●M2C	
ATV320●●●M3C	
ATV320●●●N4● (2)	
ATV320●●●S6C	
ATV320●●●●●W(S)	100 mm (4 in.)

- (1) Valeur minimum correspondant aux contraintes thermiques.
(2) Pour les ATV320U●●M2B et ATV320●●●N4B (format livre), un dégagement de 150 mm (5.9 in) peut faciliter la connexion de la borne de terre.

5 Raccordez le variateur : Partie puissance

- Câblez le variateur à la terre.
- Vérifiez le calibre du disjoncteur ou la valeur nominale des fusibles. (Voir l'annexe SCCR NVE21777)
- Vérifiez que la tension du moteur est compatible avec la tension du variateur. Tension du moteur _____ V.
- Câblez le variateur au moteur.
- Câblez le variateur à l'alimentation secteur.

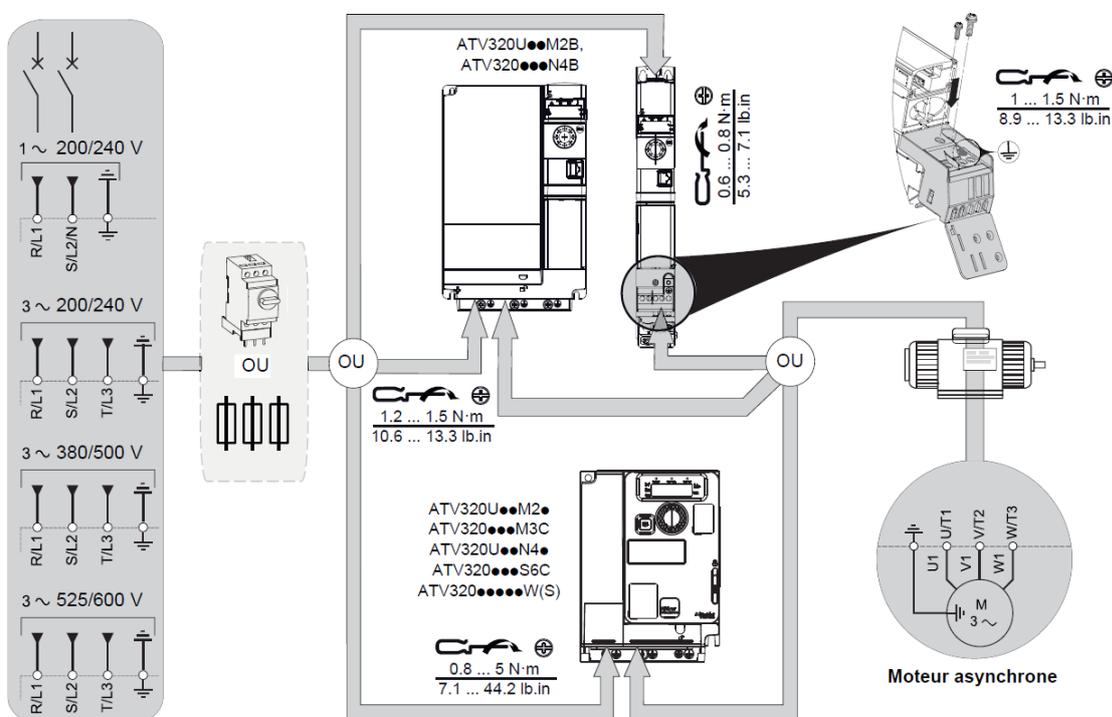

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION

- Les sections des câbles et les couples de serrage doivent être conformes aux spécifications fournies dans le présent document.
- Si vous utilisez des câbles multibrins pour un raccordement avec une tension supérieure à 25 Vac, vous devez utiliser des cosses annulaires ou des embouts de câbles, suivant le type de raccordement.

Le non-respect de ces instructions entrainera la mort ou des blessures graves.

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

DTR

Durée : 03H00



Coeff : 3

Page
6 / 14

6 Raccordez le variateur :


Commande par référence externe ($F_{rI} = R, I$)

- Câblez la consigne de vitesse :



- Câblez la commande :

Câblage en commande 2 fils : Paramètre $LCC = 2C$

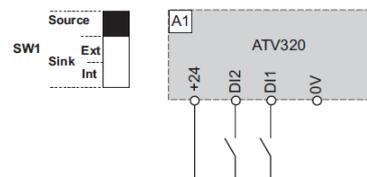

7 Mettez le variateur sous tension

- Vérifiez que les entrées logiques utilisées ne sont pas actives (DI1, DI2 voir le schéma de l'étape 6 ci-dessus).
- Mettez le variateur sous tension.
- A la première mise sous tension, le variateur affiche bFr , dans le menu $5, \Pi$ - [SIMPLY START]

8 Réglez les paramètres pour moteur asynchrone (3)

- Consultez la plaque signalétique du moteur pour définir les paramètres suivants. .

Menu	Code	Description	Réglage usine	Réglage client
$ConF > FULL > 5, \Pi$ - [SIMPLY START]	bFr	[Standard fréq. mot] : Fréquence standard du moteur (Hz)	50.0	
	nPr	[Puissance nom. mot] : Puissance nominale moteur inscrite sur sa plaque signalétique (kW)	valeur nominale du variateur	
	unS	[Tension nom. mot.] : Tension nominale du moteur sur la plaque signalétique du moteur (V)	valeur nominale du variateur	
	nCr	[Cour. nom. mot] : Courant nominal du moteur sur la plaque signalétique du moteur (A)	valeur nominale du variateur	
	FrS	[Fréq. nom. mot] : Fréquence nominale du moteur sur la plaque signalétique du moteur (Hz)	50.0	
	nSP	[Vitesse nom. mot] : Vitesse nominale du moteur sur la plaque signalétique du moteur (tr/min)	valeur nominale du variateur	
	iEH	[Courant therm. mot] : Courant de protection thermique du moteur (A)	valeur nominale du variateur	

(3) Pour un moteur synchrone, consultez le guide de programmation ATV320 (NVE41296) disponible sur www.schneider-electric.com.


9 Réglez les paramètres de base

Menu	Code	Description	Réglage usine	Réglage client
$ConF > FULL > 5, \Pi$ - [SIMPLY START]	fCC	[Accélération] : Temps d'accélération (s)	3.0	
	dEC	[Décélération] : Temps de décélération (s)	3.0	
	LSP	[Petite vitesse] : Fréquence du moteur à la référence minimum (Hz)	0.0	
	HSP	[Grande vitesse] : Fréquence du moteur à la référence maximum (Hz)	50.0	


10 Démarrez le moteur

- Activez DI1 (marche avant) ou DI2 (marche arrière).
- Utilisez le potentiomètre connecté sur A1 pour régler la fréquence de référence, entre LSP [Petite vitesse] et HSP [Grande vitesse].

Structure des menus

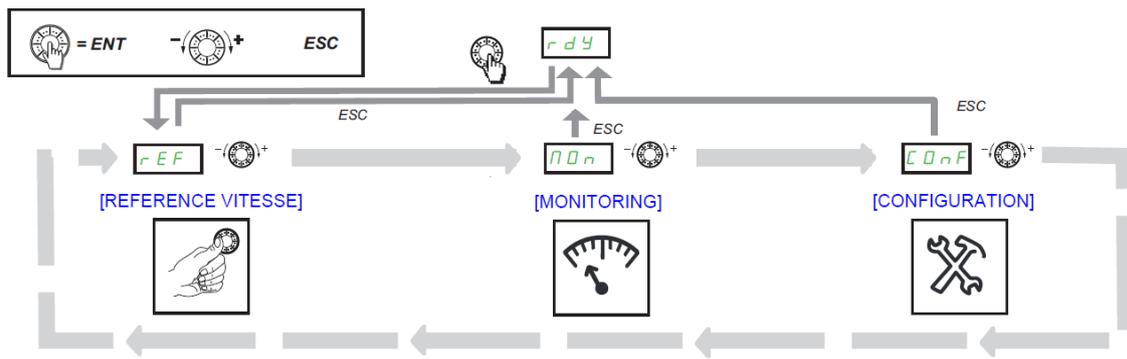

Les codes des menus sont suivis d'un tiret pour les distinguer des codes de paramètres. Exemple: [SIMPLY START]5 , n -, paramètre E C C .

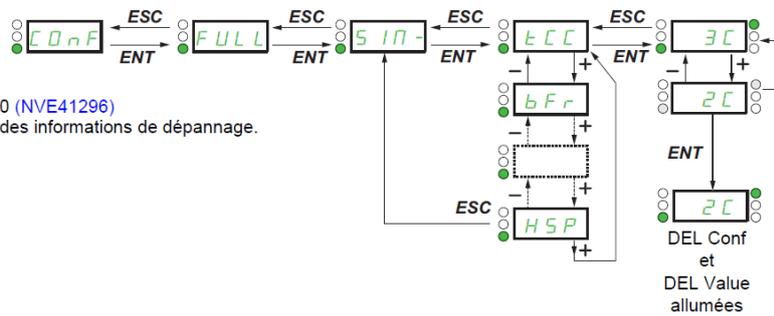

Consultez le guide de programmation ATV320 (NVE41296) pour une description complète des menus et des informations de dépannage.


BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS				
Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1	DTR	Durée : 03H00	Coeff : 3	Page 8 / 14

DTR 5 : Présentation du module Zelio Logic

Présentation

Modules logiques Zelio Logic

Modules logiques compacts et modulaires




Module Zelio Logic compact

Association entre modules logiques modulaires et extensions



- 1 Module Zelio Logic modulaire (10 ou 26 E/S)
- 2 Extension entrées/sorties TOR (6,10 ou 14 E/S) ou analogiques (4 E/S)



- 1 Module Zelio Logic modulaire (10 ou 26 E/S)
- 2 Extensions de communication réseau Modbus ou Ethernet
- 3 Extension d'entrées/sorties TOR (6,10 ou 14 E/S) ou analogiques (4 E/S)

⚠ L'ordre ci-dessus est obligatoire avec une extension de communication réseau Modbus esclave ou Ethernet serveur et une extension d'entrées/sorties TOR ou analogiques.
Une extension d'entrées/sorties ne peut pas être placée avant l'extension de communication réseau Modbus esclave.

Présentation

Les modules Zelio Logic sont destinés à la réalisation de petits équipements d'automatisme. Ils sont utilisés dans les secteurs d'activité de l'industrie et du tertiaire.

■ Pour l'industrie :

- automatismes de petites machines de finition, de confection, d'assemblage ou d'emballage,
- automatismes décentralisés sur les annexes de grosses et moyennes machines (domaines du textile, du plastique, de la transformation de matériaux,...),
- automatismes pour machines agricoles (irrigation, pompage, serre,...).

■ Pour le tertiaire/bâtiment :

- automatismes de barrières, de volets roulants, de contrôle d'accès,
- automatismes d'éclairage,
- automatismes de compresseurs et de climatisation,
- ...

Leur compacité et leur facilité de mise en œuvre en font une alternative compétitive aux solutions à base de logique câblée ou de cartes spécifiques.

■ Programmation

La simplicité de leur programmation, garantie par l'universalité des langages, satisfait aux exigences de l'automaticien et répond aux attentes de l'électricien. La programmation peut être effectuée :

- de façon autonome en utilisant le clavier du module Zelio Logic (langage à contacts),
 - sur PC avec le logiciel "Zelio Soft 2".
- Sur PC, la programmation peut être réalisée soit en langage à contacts (LADDER), soit en langage blocs fonctions (FBD), voir pages 14102/4 à 14102/8.

Le rétroéclairage de l'afficheur LCD (1) se fait par l'activation de l'une des 6 touches de programmation du module Zelio Logic ou par programmation à l'aide du logiciel "Zelio Soft 2" (exemple : clignotement lors d'un dysfonctionnement).

L'autonomie de l'horloge, assurée par une pile lithium, est de 10 ans.

La sauvegarde des données (valeurs de présélection et valeurs courantes) est garantie par une mémoire Flash EEPROM (10 ans).

Modules logiques compacts

Les modules logiques compacts répondent aux besoins d'automatismes simples.

Les entrées/sorties sont au nombre de :

- 12 ou 20 E/S, alimentées en $\sim 24\text{ V}$ ou $\sim 12\text{ V}$,
- 10, 12 ou 20 E/S, alimentées en $\sim 100\text{...}240\text{ V}$ ou $\sim 24\text{ V}$.

Modules logiques modulaires et extensions

Les entrées/sorties pour les modules logiques modulaires sont au nombre de :

- 26 E/S, alimentées en $\sim 12\text{ V}$,
- 10 ou 26 E/S, alimentées en $\sim 24\text{ V}$, $\sim 100\text{...}240\text{ V}$ ou $\sim 24\text{ V}$

Pour plus de performance et de flexibilité, les modules Zelio Logic modulaires peuvent recevoir des extensions afin d'obtenir un maximum de 40 E/S :

- extensions de communication réseau Modbus ou Ethernet, alimentées en $\sim 24\text{ V}$ par le module Zelio Logic de même tension.
- extension d'entrées/sorties analogiques avec 4 E/S, alimentée en $\sim 24\text{ V}$ par le module Zelio Logic de même tension,
- extensions d'entrées/sorties TOR avec 6, 10, ou 14 E/S, alimentées par le module Zelio Logic de même tension.

(1) LCD : Liquid Cristal Display.

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

DTR

Durée : 03H00

Coeff : 3

Page
9 / 14



Câble de liaison



Interface Bluetooth



Cartouche mémoire



Extension de communication Modbus



Extension de communication Ethernet



Interface de communication Modem



Modem RTC



Modem GSM

Communication

Outils de programmation par câbles et sans fil

- Les outils de programmation permettent de connecter le module Zelio Logic au PC équipé du logiciel "Zelio Soft 2" :
- Liaison par câbles :
 - Câble SR2 CBL01 sur port série 9 contacts
 - ou
 - Câble SR2 USB01 sur port USB
- Liaison sans fil :
 - Interface Bluetooth SR2 BTC01

■ Cartouche mémoire

Le module Zelio Logic peut recevoir une cartouche mémoire de sauvegarde qui permet de dupliquer le programme dans un autre module Zelio Logic (chargement et mise à jour du logiciel embarqué uniquement avec la cartouche mémoire SR2 MEM02).

La cartouche mémoire permet aussi d'effectuer une sauvegarde du programme en prévision d'un remplacement du produit.

Lorsqu'elle est associée à un module sans afficheur et sans touches, la copie du programme contenu dans la cartouche est automatiquement transférée dans le module Zelio Logic à la mise sous tension.

Extensions de communication réseau Modbus esclave et Ethernet serveur

Les modules d'extension de communication réseau Modbus et Ethernet permettent une connexion aux équipements d'automatismes tels que des afficheurs ou des automates programmables (voir pages 14105/2 à 14105/11).

Interface de communication Modem

L'offre "Interface de communication Modem" de la gamme Zelio Logic se compose :

- d'une interface de communication Modem SR2 COM01 connectée entre un module Zelio Logic et un Modem,
- de Modems RTC (1) SR2 MOD01 ou GSM (2) SR2 MOD02,
- du logiciel "Zelio Logic Alarm" SR2 SFT02.

Cette offre est dédiée à la surveillance ou à la télécommande à distance de machines ou d'installations fonctionnant sans personnel.

L'interface de communication Modem, alimentée en $\approx 12...24$ V, permet de stocker les messages, les numéros de téléphone et les conditions d'appel, voir pages 14104/2 à 14104/11.

(1) Réseau Téléphonique Commuté.

(2) Global System Mobile.

DTR 6 : Choix du sectionneur-porte fusibles

Sectionneurs, adjonctions Références



LS1 D32



LA8 D324



LS1 D323



LS1 D32 + LA8 D324



GK1 EK + GK1 AP07

Blocs nus tripolaires

calibre	taille des cartouches fusibles	nombre de contacts de précoupure (1)	dispositif contre la marche en monophasé (2)	référence
raccordement par bornes à ressort				
25 A	10 x 38	(4)	sans	LS1 D323
raccordement par vis-étrier ou connecteur				
32 A	10 x 38	(4)	sans	LS1 D32
50 A	14 x 51	1	sans	GK1 EK (4)
			avec	GK1 EV (4)
		2	sans	GK1 ES (4)
			avec	GK1 EW (4)
125 A	22 x 58	1	sans	GK1 FK (4)
			avec	GK1 FV (4)
		2	sans	GK1 FS (4)
			avec	GK1 FW (4)

Blocs nus tétrapolaires

calibre	taille des cartouches fusibles	nombre de contacts de précoupure (1)	dispositif contre la marche en monophasé (2)	référence
32 A	10 x 38	(4)	sans	LS1 D32 (3) + LA8 D324
50 A	14 x 51	1	sans	GK1 EM (5)
			avec	GK1 EY (5)
		2	sans	GK1 ET (5)
			avec	GK1 EX (5)
125 A	22 x 58	1	sans	GK1 FM (5)
			avec	GK1 FY (5)
		2	sans	GK1 FT (5)
			avec	GK1 FX (5)

Dispositifs de commande

pour sectionneur		pour montage	référence
calibre	nombre de pôles		
poignées latérales			
125 A	3 ou 4	droite	GK1 AP07
		gauche	GK1 AP08
poignées frontales			
32 - 50 - 125 A			
poignées extérieures			
32 A	3 ou 4	droite	DK1 FB005
50 A	3 ou 4	droite	GK1 AP05
		gauche	GK1 AP06
125 A	3 ou 4	droite	GK1 AP07
		gauche	GK1 AP08

Dispositifs de cadenassage (8)

pour sectionneur		référence
calibre	nombre de pôles	
dispositif contre la marche en monophasé		
32 A	3 ou 4	sans
50 A	3	sans
		avec
	4	sans
		avec

Broches

pour sectionneur		quantité indivisible	référence
calibre	nombre de pôles		
tubes			
32 A	3 ou 4	10	DK1 CB92 (6)
50 A	3 ou 4	10	DK1 EB92 (7)
125 A	3 ou 4	10	DK1 FA92 (7)

(1) Avec 1 ou 2 contacts de précoupure à insérer dans le circuit de commande du contacteur.

(2) Les sectionneurs avec dispositif contre la marche en monophasé sont à équiper de cartouches fusibles à percuteur.

(3) LS1 D encliquetage direct sur un profilé \perp largeur 35 mm ou par vis.

(4) Par adjonction d'un bloc de contact additif, voir page A359.

(5) Tripolaire + neutre et encliquetage direct sur un profilé \perp largeur 35 mm ou platine Telequick.

(6) Pour utilisation sur circuit de neutre, possibilité de verrouillage du tube de sectionnement avec dispositif particulier LA8 D25906 (quantité indivisible de 10).

(7) Les sectionneurs GK1 50 et 125 A tétrapolaires possèdent d'origine un tube de neutre verrouillé.

(8) Pour le calibre 125 A utiliser les poignées latérales GK1 AP07 ou GK1 AP08.

Choix : page A354
Caractéristiques : page A356
Encombrements : page A360
Schémas : page A361

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

DTR

Durée : 03H00

Coeff : 3

Page
11 / 14

DTR 7 : Choix des cartouches fusibles

Cartouches fusibles

Cartouches fusibles ▶23031◀

- Type aM pour la protection des appareils à fortes pointes d'intensité.
- Type gG pour la protection des circuits sans pointe de courant importante.

cartouches	types	taille (mm)	tension assignée maximale (V)	type aM				type gG			
				calibre (A)	quantité indivisible	réf. unitaire ss percuteur	avec perc.	calibre (A)	quantité indivisible	réf. unitaire ss percuteur	avec perc.
cylindriques  DF2 ●●●●		8,5 x 31,5	~ 400	1	10	DF2 BA0100	-	1	10	DF2 BN0100	-
				2	10	DF2 BA0200	-	2	10	DF2 BN0200	-
				4	10	DF2 BA0400	-	4	10	DF2 BN0400	-
				6	10	DF2 BA0600	-	6	10	DF2 BN0600	-
				8	10	DF2 BA0800	-	8	10	DF2 BN0800	-
				10	10	DF2 BA1000	-	10	10	DF2 BN1000	-
				12	10			12	10	DF2 BN1200	-
				16	10			16	10	DF2 BN1600	-
				20	10			20	10	DF2 BN2000	-
				DF3 ●●●● 		10 x 38	~ 500	0,16	10	DF2 CA001	-
0,25	10	DF2-CA002	-					4	10	DF2 CN04	-
0,50	10	DF2 CA005	-					6	10	DF2 CN06	-
1	10	DF2 CA01	-					8	10	DF2 CN08	-
2	10	DF2 CA02	-					10	10	DF2 CN10	-
4	10	DF2 CA04	-					12	10	DF2 CN12	-
6	10	DF2 CA06	-					16	10	DF2 CN16	-
8	10	DF2 CA08	-					20	10	DF2 CN20	-
10	10	DF2 CA10	-								
12	10	DF2 CA12	-								
			~ 400	16	10	DF2 CA16	-				
				20	10	DF2 CA20	-	25	10	DF2 CN25	-
				25	10	DF2 CA25	-	32	10	DF2 CN32	-
				32	10	DF2 CA32	-				
				0,25	10	DF2 EA002	-				
				0,50	10	DF2 EA005	-				
				1	10	DF2 EA01	-	4	10	DF2 EN04	DF3 EN04
				2	10	DF2 EA02	DF3 EA02	6	10	DF2 EN06	DF3 EN06
				4	10	DF2 EA04	DF3 EA04	10	10	DF2 EN10	DF3 EN10
				6	10	DF2 EA06	DF3 EA06	16	10	DF2 EN16	DF3 EN16
8	10	DF2 EA08	DF3 EA08	20	10	DF2 EN20	DF3 EN20				
10	10	DF2 EA10	DF3 EA10	25	10	DF2 EN25	DF3 EN25				
12	10	DF2 EA12	DF3 EA12	32	10	DF2 EN32	DF3 EN32				
16	10	DF2 EA16	DF3 EA16	40	10	DF2 EN40	DF3 EN40				
20	10	DF2 EA20	DF3 EA20								
25	10	DF2 EA25	DF3 EA25								
32	10	DF2 EA32	DF3 EA32								
40	10	DF2 EA40	DF3 EA40								
		22 x 58	~ 400	50	10	DF2 EA50	DF3 EA50	50	10	DF2 EN50	-
				4	10	DF2 FA04	DF3 FA04	10	10	DF2 FN10	DF3 FN10
				6	10	DF2 FA06	DF3 FA06	20	10	DF2 FN20	DF3 FN20
				8	10	DF2 FA08	DF3 FA08	25	10	DF2 FN25	DF3 FN25
				10	10	DF2 FA10	DF3 FA10	32	10	DF2 FN32	DF3 FN32
				16	10	DF2 FA16	DF3 FA16	40	10	DF2 FN40	DF3 FN40
				20	10	DF2 FA20	DF3 FA20	50	10	DF2 FN50	DF3 FN50
				25	10	DF2 FA25	DF3 FA25				
				32	10	DF2 FA32	DF3 FA32				
				40	10	DF2 FA40	DF3 FA40				
			~ 500	50	10	DF2 FA50	DF3 FA50	63	10	DF2 FN63	DF3 FN63
				63	10	DF2 FA63	DF3 FA63	80	10	DF2 FN80	DF3 FN80
				80	10	DF2 FA80	DF3 FA80	100	10	DF2 FN100	DF3 FN100
				100	10	DF2 FA100	DF3 FA100				
				125	10	DF2 FA125	DF3 FA125				
				16	3	DF2 FGA16	-	10	10	DF2 FGN10	-
				20	3	DF2 FGA20	-	16	10	DF2 FGN16	-
				25	3	DF2 FGA25	-	20	10	DF2 FGN20	-
				32	3	DF2 FGA32	-	25	10	DF2 FGN25	-
				40	3	DF2 FGA40	-	32	10	DF2 FGN32	-
50	3	DF2 FGA50	-	40	10	DF2 FGN40	-				
63	3	DF2 FGA63	-	50	10	DF2 FGN50	-				
80	3	DF2 FGA80	-	63	10	DF2 FGN63	-				
100	3	DF2 FGA100	-	80	10	DF2 FGN80	-				
			~ 400	100	10	DF2 FGA100	-	100	10	DF2 FGN100	-
				125	10	DF2 FGA125	-	125	10	DF2 FGN125	-
				160	10	DF2 FGA160	-	160	10	DF2 FGN160	-
				125	3	DF2 FGA125	-	50	3	DF2 GN1051	-
				50	3	DF2 GA1051	-	63	3	DF2 GN1061	-
				63	3	DF2 GA1061	-	80	3	DF2 GN1081	-
				80	3	DF2 GA1081	-	100	3	DF2 GN1101	-
				100	3	DF2 GA1101	-	100	3	DF2 GN1101	-
				125	3	DF2 GA1121	DF4 GA1121	125	3	DF2 GN1121	DF4 GN1121
				160	3	DF2 GA1161	DF4 GA1161	160	3	DF2 GN1161	DF4 GN1161
200	3	DF2 GA1201	DF4 GA1201								
		taille 1	~ 500	160	3	DF2 HA1161	-	160	3	DF2 HN1161	-
				200	3	DF2 HA1201	DF4 HA1201	200	3	DF2 HN1201	DF4 HN1201
				250	3	DF2 HA1251	DF4 HA1251	250	3	DF2 HN1251	DF4 HN1251
				315	3	DF2 HA1311	DF4 HA1311				
				250	3	DF2 JA1251	-	250	3	DF2 JN1251	-
				315	3	DF2 JA1311	DF4 JA1311	315	3	DF2 JN1311	DF4 JN1311
				400	3	DF2 JA1401	DF4 JA1401	400	3	DF2 JN1401	DF4 JN1401
				500	3	DF2 JA1501	DF4 JA1501				
				400	3	DF2 KA1401	-	500	3	DF2 KN1501	DF4 KN1501
				500	3	DF2 KA1501	DF4 KA1501	630	3	DF2 KN1631	DF4 KN1631
630	3	DF2 KA1631	DF4 KA1631								
		taille 4	~ 500	630	1	DF2 LA1631	DF4 LA1631	800	1	DF2 LN1801	DF4 LN1801
				800	1	DF2 LA1801	DF4 LA1801	1000	1	DF2 LN1101	DF4 LN1101
				1000	1	DF2 LA1101	DF4 LA1101	1250	1	DF2 LN1251	DF4 LN1251
				1250	1	DF2 LA1251	DF4 LA1251				

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

DTR

Durée : 03H00

Coeff : 3

Page
12 / 14

DTR 8 : Choix du contacteur

Contacteurs modèle d pour commande de circuits de 25 à 200 A

Références



LC1 D09**



LC1 DT20**



LC1 D65004**

Contacteurs tripolaires avec raccordement par vis-étriers ou connecteurs

Circuit de commande en courant alternatif, continu ou basse consommation

charges non inductives courant maximal ($\theta \leq 60^\circ\text{C}$) catégorie d'emploi	nombre de pôles	contacts auxiliaires instantanés	référence de base à compléter par le repère de la tension (1) fixation (2)	tensions usuelles				
				~	---	BC (3)		
AC-1 A								
25	3	1	1	LC1 D09** (4)	B7	P7	BD	BL
				ou LC1 D12** (4) (5)	B7	P7	BD	BL
32	3	1	1	LC1 D18** (4)	B7	P7	BD	BL
40	3	1	1	LC1 D25** (4)	B7	P7	BD	BL
50	3	1	1	LC1 D32** (4)	B7	P7	BD	BL
				ou LC1 D38** (4)	B7	P7	BD	BL
60	3	1	1	LC1 D40** (4)	B7	P7	BD	
80	3	1	1	LC1 D50** (4)	B7	P7	BD	
				ou LC1 D65** (5)	B7	P7	BD	
125	3	1	1	LC1 D80**	B7	P7	BD	
				ou LC1 D95** (5)	B7	P7	BD	
200	3	1	1	LC1 D115**	B7	P7	BD	
				ou LC1 D150** (5)	B7	P7	BD	

Contacteurs tétrapolaires avec raccordement par vis-étriers ou connecteurs

charges non inductives courant maximal ($\theta \leq 60^\circ\text{C}$) catégorie d'emploi	nombre de pôles	contacts auxiliaires instantanés	référence de base à compléter par le repère de la tension (1) fixation (2)	tensions usuelles				
				~	---	BC (3)		
AC-1 A								
20	4	1	1	LC1 DT20**	B7	P7	BD	BL
	2	2	1	LC1 D098**	B7	P7	BD	BL
25	4	1	1	LC1 DT25**	B7	P7	BD	BL
	2	2	1	LC1 D128**	B7	P7	BD	BL
32	4	1	1	LC1 DT32**	B7	P7	BD	BL
	2	2	1	LC1 D188**	B7	P7	BD	BL
40	4	1	1	LC1 DT40**	B7	P7	BD	BL
	2	2	1	LC1 D258**	B7	P7	BD	BL
60	4	1	1	LC1 DT60**	B7	P7	BD	BL
	2	2	1	LC1 D328**	B7	P7	BD	BL
80	4			LC1 D65004**	B7	P7		
				ou LP1 D65004**			BD	
	2	2		LC1 D65008**	B7	P7		
				ou LP1 D65008**			BD	
125	4			LC1 D80004**	B7	P7		
				ou LP1 D80004**			BD	
	2	2		LC1 D80008**	B7	P7		
				ou LP1 D80008**			BD	
200	4			LC1 D115004**	B7	P7		

Contacteurs tri ou tétrapolaires avec raccordement pour cosses fermées ou barres

Dans la référence choisie ci-dessus, ajouter le chiffre 6 devant le repère de la tension. Exemple : LC1 DT20** devient LC1 DT206**.

Contacteurs tétrapolaires avec raccordement par bornes à ressort

charges non inductives courant maximal ($\theta \leq 60^\circ\text{C}$) catégorie d'emploi	nombre de pôles	contacts auxiliaires instantanés	référence de base à compléter par le repère de la tension (1) fixation (2)	tensions usuelles				
				~	---	BC (3)		
AC-1 A								
20	4	1	1	LC1 DT203	B7	P7	BD	BL
	2	2	1	LC1 D0983	B7	P7	BD	BL
25	4	1	1	LC1 DT253	B7	P7	BD	BL
	2	2	1	LC1 D1283	B7	P7	BD	BL
32	4	1	1	LC1 DT323	B7	P7	BD	BL
	2	2	1	LC1 D1883	B7	P7	BD	BL
40	4	1	1	LC1 D2583	B7	P7	BD	BL

(1) Voir renvoi (1) page xxx.
 (2) LC1 D09 à D38 : encliquetage sur profilé de 35 mm AM1 DP ou par vis.
 LC1 D40 à D95 ~ : encliquetage sur profilé de 35 mm ou 75 mm AM1 DL ou par vis.
 LC1 D40 à D95 --- : encliquetage sur profilé de 75 mm AM1 DL ou par vis.
 LC1 D115 et D150 : encliquetage sur 2 profilés de 35 mm AM1 DP ou par vis.
 (3) BC : basse consommation.
 (4) Fourniture sous emballage collectif, voir annexes techniques.
 (5) Choix en fonction du nombre de manœuvres, voir courbe AC-1 page chapitre G.

BAC PRO MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Épreuve : E2 – Code : 2209-MEE-PO 1

DTR

Durée : 03H00

Coeff : 3

Page
13 / 14

DTR 9 : Choix du relais thermique

Relais de protection thermique modèle d

Types LRD et LR3 D



LRD 08..



LRD 21..



LRD 33..



LRD 083..

Relais de protection thermique différentiels à associer à des fusibles ▶24516◀

Relais compensés, à réarmement manuel ou automatique,
 ■ avec visualisation du déclenchement,
 ■ pour courant alternatif ou continu.

zone de réglage du relais	fusibles à associer au relais choisi		pour association avec contacteur LC1	réf.
	aM	gG		
A	A	A		
classe 10 A (1) avec raccordement par vis-étriers ou connecteurs				
0,10... 0,16	0,25	2	D09... D38	LRD 01
0,16... 0,25	0,5	2	D09... D38	LRD 02
0,25... 0,40	1	2	D09... D38	LRD 03
0,40... 0,63	1	2	D09... D38	LRD 04
0,63... 1	2	4	D09... D38	LRD 05
1... 1,6	2	4	D09... D38	LRD 06
1,6... 2,5	4	6	D09... D38	LRD 07
2,5... 4	6	10	D09... D38	LRD 08
4... 6	8	16	D09... D38	LRD 10
5,5... 8	12	20	D09... D38	LRD 12
7... 10	12	20	D09... D38	LRD 14
9... 13	16	25	D12... D38	LRD 16
12... 18	20	35	D18... D38	LRD 21
16... 24	25	50	D25... D38	LRD 22
23... 32	40	63	D25... D38	LRD 32
30... 38	40	80	D32 et D38	LRD 35
17... 25	25	50	D40... D95	LRD 3322
23... 32	40	63	D40... D95	LRD 3353
30... 40	40	100	D40... D95	LRD 3355
37... 50	63	100	D40... D95	LRD 3357
48... 65	63	100	D50... D95	LRD 3359
55... 70	80	125	D50... D95	LRD 3361
63... 80	80	125	D65... D95	LRD 3363
80... 104	100	160	D80 et D95	LRD 3365
80... 104	125	200	D115 et D150	LRD 4365
95... 120	125	200	D115 et D150	LRD 4367
110... 140	160	250	D150	LRD 4369
80... 104	100	160	(2)	LRD 33656
95... 120	125	200	(2)	LRD 33676
110... 140	160	250	(2)	LRD 33696
classe 10 A (1) avec raccordement par bornes à ressort (montage direct sous contacteur uniquement)				
0,10... 0,16	0,25	2	D09... D38	LRD 013
0,16... 0,25	0,5	2	D09... D38	LRD 023
0,25... 0,40	1	2	D09... D38	LRD 033
0,40... 0,63	1	2	D09... D38	LRD 043
0,63... 1	2	4	D09... D38	LRD 053
1... 1,6	2	4	D09... D38	LRD 063
1,6... 2,5	4	6	D09... D38	LRD 073
2,5... 4	6	10	D09... D38	LRD 083
4... 6	8	16	D09... D38	LRD 103
5,5... 8	12	20	D09... D38	LRD 123
7... 10	12	20	D09... D38	LRD 143
9... 13	16	25	D12... D38	LRD 163
12... 18	20	35	D18... D38	LRD 213
16... 24	25	50	D25... D38	LRD 223

classe 10 A (1) avec raccordement par bornes à ressort (montage direct sous contacteur uniquement)

0,10... 0,16	0,25	2	D09... D38	LRD 013
0,16... 0,25	0,5	2	D09... D38	LRD 023
0,25... 0,40	1	2	D09... D38	LRD 033
0,40... 0,63	1	2	D09... D38	LRD 043
0,63... 1	2	4	D09... D38	LRD 053
1... 1,6	2	4	D09... D38	LRD 063
1,6... 2,5	4	6	D09... D38	LRD 073
2,5... 4	6	10	D09... D38	LRD 083
4... 6	8	16	D09... D38	LRD 103
5,5... 8	12	20	D09... D38	LRD 123
7... 10	12	20	D09... D38	LRD 143
9... 13	16	25	D12... D38	LRD 163
12... 18	20	35	D18... D38	LRD 213
16... 24	25	50	D25... D38	LRD 223

classe 10 A (1) avec raccordement par cosses fermées

choisir la référence du relais parmi ceux avec vis-étriers ou connecteurs et ajouter en fin de référence :

- le chiffre 6 pour les relais du LRD 01 au LRD 35
- A66 pour les relais du LRD 3322 au LRD 3365.

Les autres références sont compatibles d'origine avec l'utilisation de cosses fermées.

Relais de protection thermique pour réseaux non équilibrés

Classe 10 A (1) avec raccordement par vis-étriers

Dans la référence choisie ci-dessus, remplacer LRD (sauf LRD 4... par LR3 D.
 Exemple : LRD 01 devient LR3 D01.

Relais de protection thermique pour réseaux 1000 V

Classe 10 A (1) avec raccordement par vis-étriers

Pour les relais LRD 01 à LRD 35 uniquement et pour une tension d'utilisation de 1000 V et uniquement en montage séparé, la référence devient LRD 33...A66.

Exemple : LRD 12 devient LRD 3312A66.

Commander séparément un bornier LA7 D3064, voir page E183.

(1) La norme IEC 947-4-1 définit la durée de déclenchement à 7,2 fois le courant de réglage IR : classe 10 A : comprise entre 2 et 10 secondes.
 (2) Montage séparé du contacteur.