COMMUNE de GRAMOND -12160-

Le Bouscaillou

Construction d'un ESPACE d'ANIMATION et BIBLIOTHEQUE

MAITRE D'OUVRAGE: Pays Baraquevillois 12160 BARAQUEVILLE

ARCHITECTE: Francois BEDRUNE 12850 ONET LE CHATEAU

P.Ht R+1

Vue en plan - details

DCE — COFFRAGE

CETEC
Centre d'Etudes Techniques
77 avenue Tabardel
12740 SEBAZAC
Tél : 05 65 46 91 71
Fax : 05 65 46 92 62
Courriel: bet@cetec.pro

Ech. : 1/50 ;1/20	DOSSIER N°	PLAN N°
Date : 20 01 2014	2438	3 DCE

Ce plan est l'entière propriété de CETEC et ne peut, en aucun cas être modifié, reproduit ou divulgué sans son autorisation écrite.
Tout contrevenant encourra seul les poursuites responsabilité

REGLES B.A.E.L. 91 revisees 99

ACIERS HA : 500 MPa – Treillis soudé : 500 MPa

Béton BPS :Fc 28=C25/30 MPa	Classe XF1	Voile
Béton BPS :Fc 28=C25/30 MPa	Classe XC1	Plancher

MODIFICATIONS (plans indicés)

INDICE	DATE	NATURE DES MODIFICATIONS

DEFINITION DES CHARGES (kN/m2)

TYPES	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Charges d'exploitation	5.0	2.5	18.0	2.5	1.0	
Revêtements sup. et inf.	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Cloisons	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	

NOTA : La contreflèche des poutrelles de grande portée n'excèdera pas 2.5cm.

NOTA : Les raidisseurs doivent être coulés après la mise en oeuvre des maçonneries

LEGENDES

POTEAUX
BANCHES
MACONNERIE
BLOC à BANCHER
POUTRES VOILES
DEPART POUTRE VOILE ou POTEAU
DEPART BANCHES
DEPART RELEVES et ACROTERES
DEPART MACONNERIE
EXISTANT

POUTRES-LINTEAUX: Ils sont repérés par un numéro
P:Poteau **PV**:Poutre Voile **PPI**:Poutre Précontrainte Industrielle
R:Raidisseur **CH**:Chainage **CHR**:Chainage Rampant **CV**:Chevêtre
L:Longrine **S**:Semelle **M**: Massif

NOTA :

LES NIVEAUX D'ARASE SONT DONNES PAR RAPPORT AU NIVEAU ±0.00.
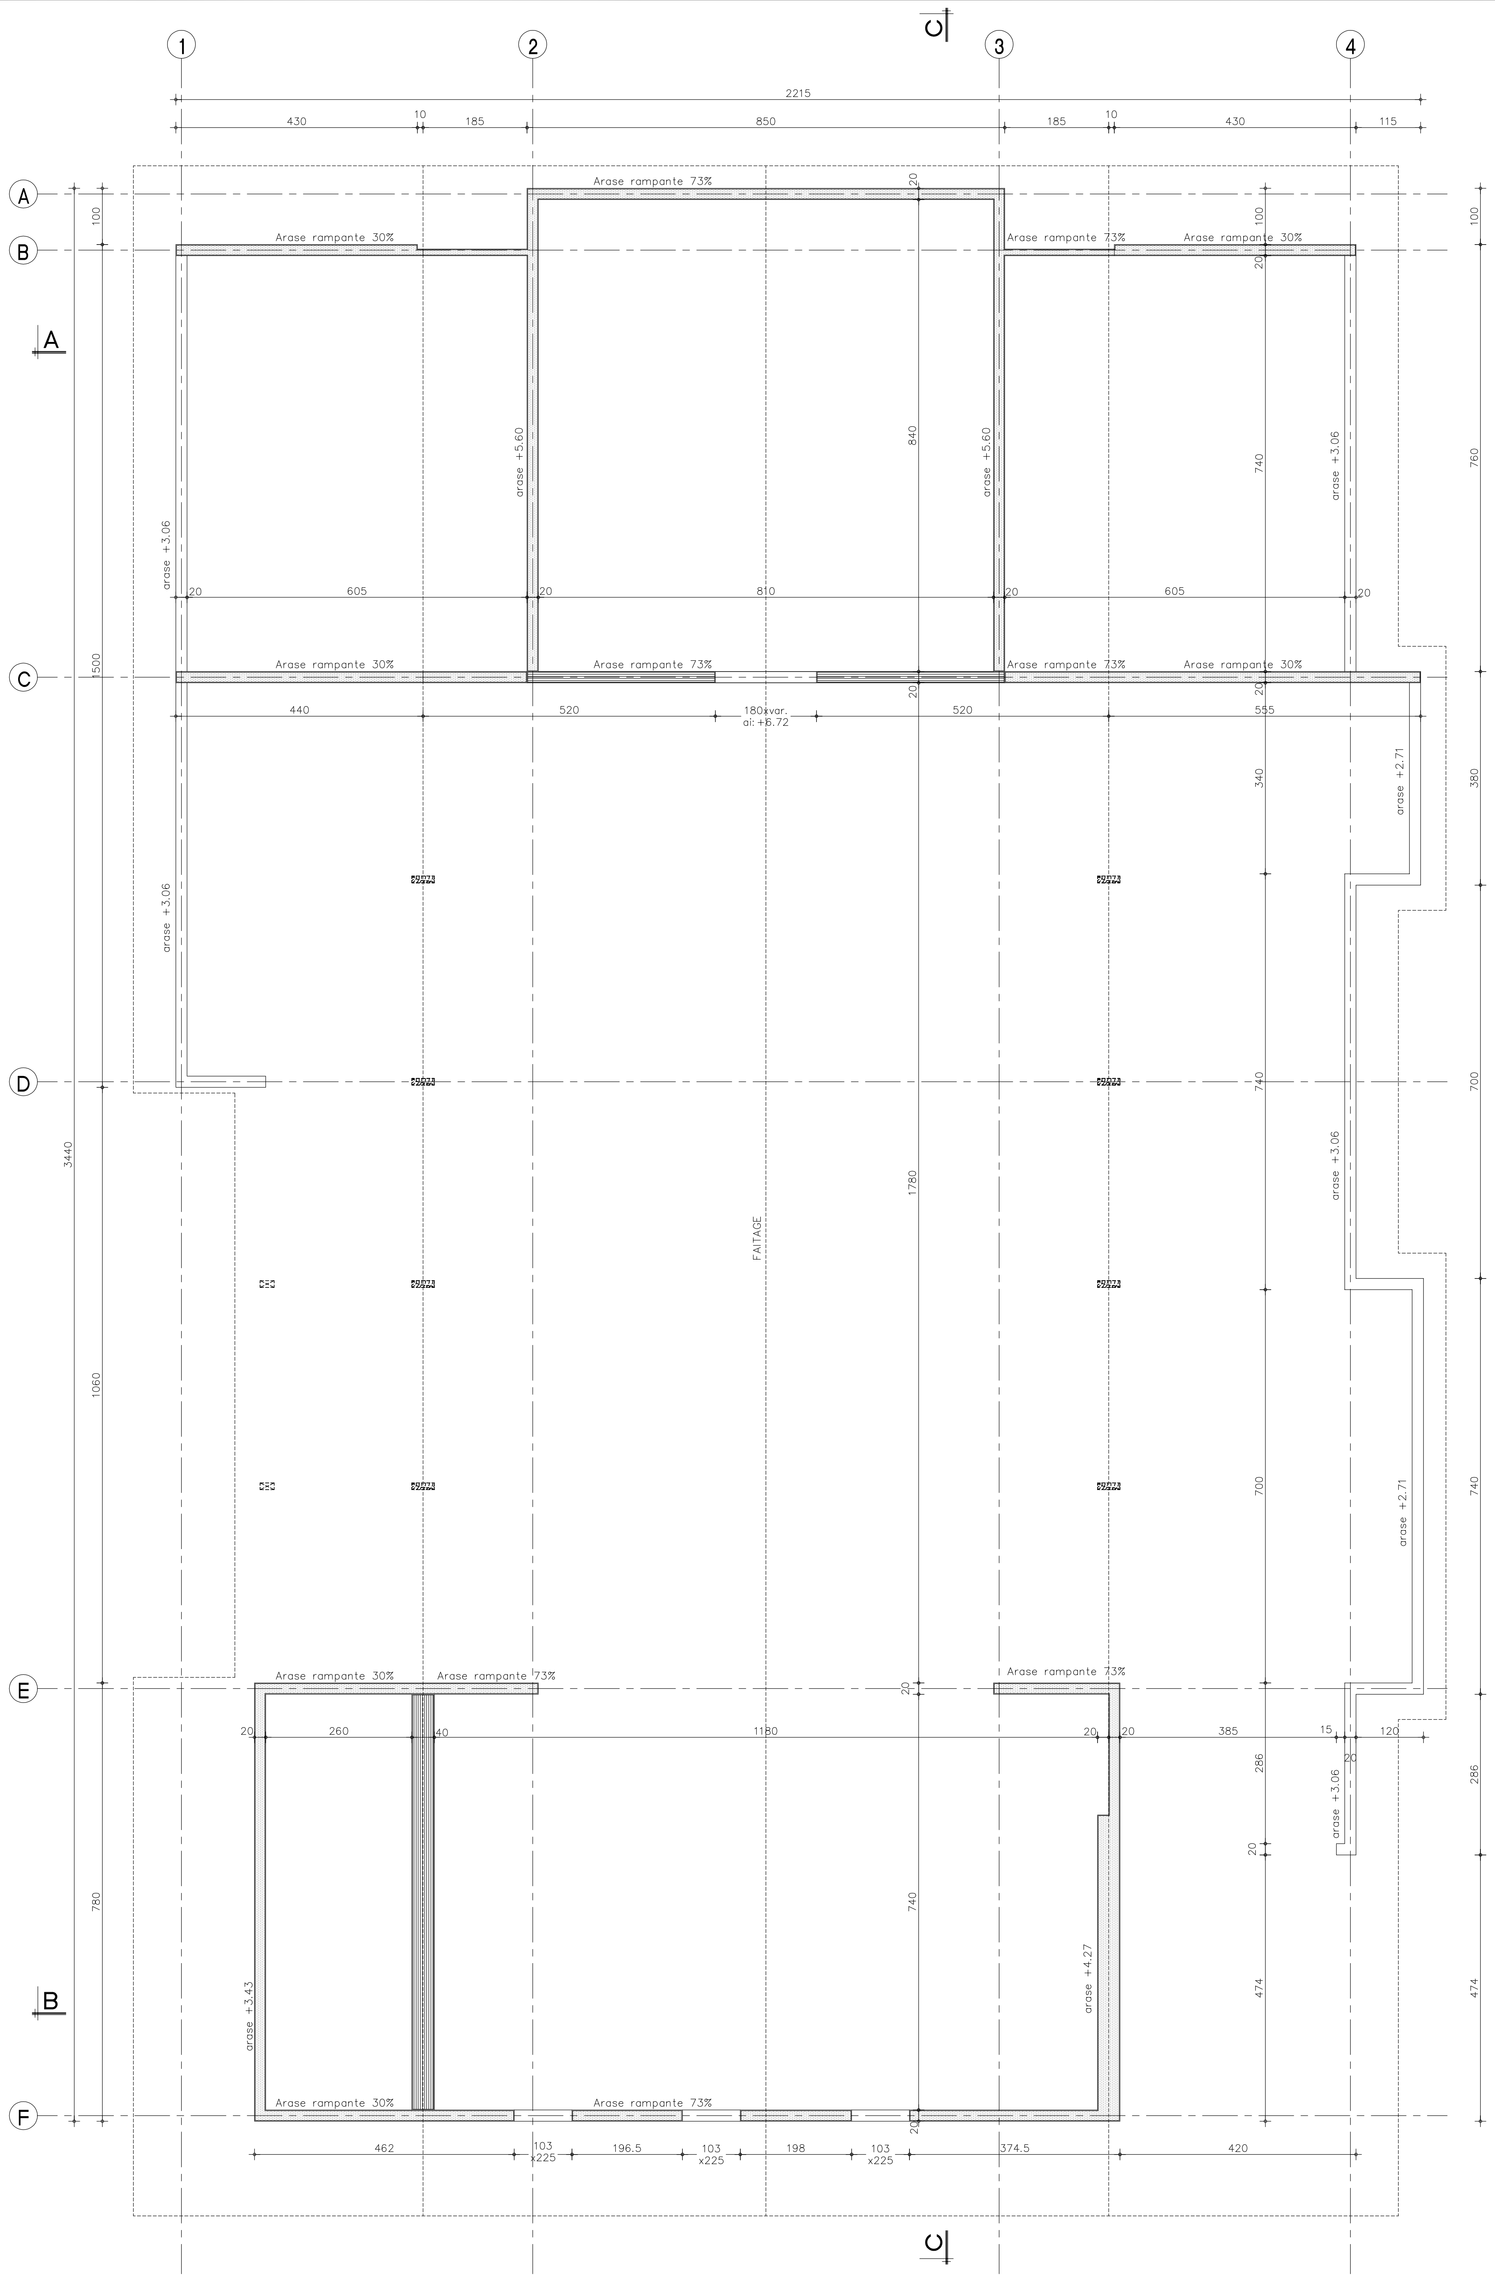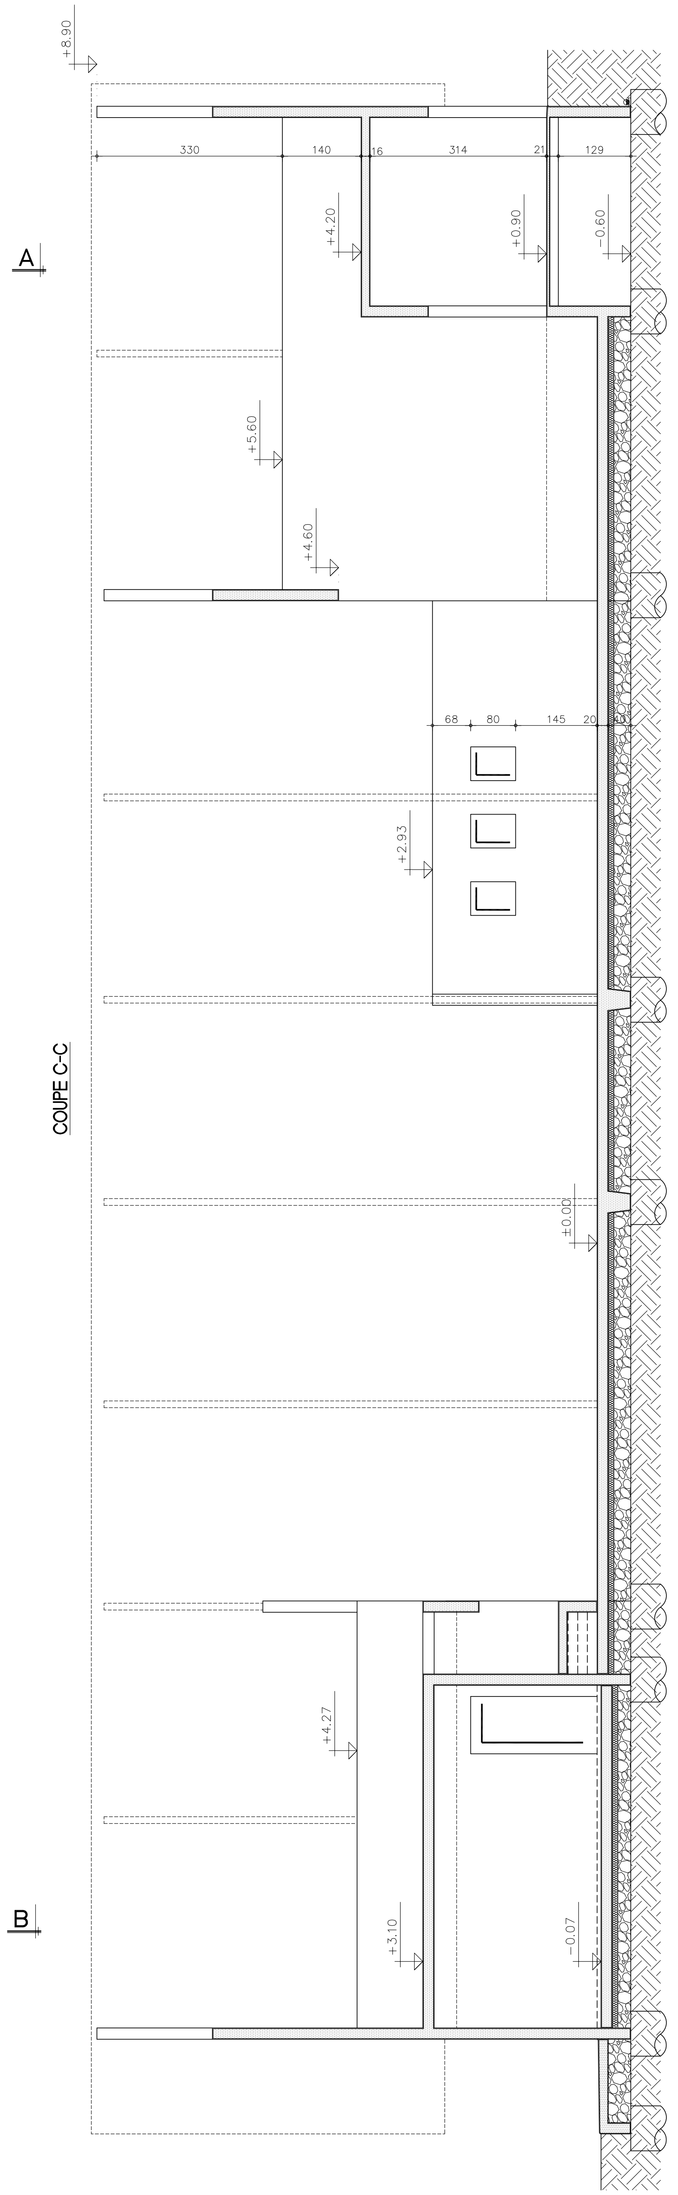
LE MACON ET LE CHARPENTIER SE CONCERTERONT POUR LA REALISATION DES ARASES.