







Les déperditions Le confort de l'habitat

Séance 2 : Les déperditions (Déterminer un protocole)



Altitude	Température de base par zone								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0 à 200m	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-15
201 à 400m	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-15
401 à 600m	-6	-6	-7	-9	-11	-11	-13	-15	-19
601 à 800m	-8	-7	-8	-11	-13	-12	-14	-17	-21
801 à 1000m	-10	-8	-9	-13	-15	-13	-17	-19	-23
1001 à 1200m	-12	-9	-10	-14	-17	-19	-21	-24	-25
1201 à 1400m	-14	-10	-11	-15	-19	-21	-23	-25	-25
1401 à 1600m	-16	-12	-12	-17	-21	-23	-24	-24	-24
1601 à 1800m	-18	-13	-13	-19	-23	-24	-24	-24	-24
1801 à 2000m	-20	-14	-14	-21	-25	-25	-25	-25	-25
2001 à 2200m	-22	-15	-15	-23	-27	-27	-27	-27	-27





1) Contexte



Contexte :

Votre client vient de réaliser des travaux de rénovation énergétique de son pavillon basé à Rennes (35) qui est situé à 35 mètres d'altitude. L'isolation thermique par l'extérieur (ITE), l'isolation sous toiture et le changement de sa VMC par une VMC hygroréglable de type B permettent au bâtiment d'être classé suivant la RT 2012.

Ces modifications ont une influence sur les performances énergétiques à condition que le réglage de la puissance de sa chaudière gaz à condensation et celui des coudes de réglage équipant les radiateurs soient optimisés.

Pour cela il est indispensable d'effectuer le calcul des déperditions.

Problématique :

Dans ce contexte comment calculer rapidement les déperditions du pavillon pour identifier le réglage optimal de la chaudière ?

Matériels et/ou logiciels utilisés :

Maquette Bim ; Tableurs ; Moodle

Tâches à réaliser :

Dans ce contexte, complétez le livret à suivre afin de répondre à la problématique.

Compétences professionnelles

C2 : Analyser les données techniques de l'installation – Identifier les grandeurs physiques nominales associée à l'installation

- Indicateurs de performance : Les grandeurs nominales identifiées permettent d'optimiser le fonctionnement de l'installation.

Compétences Mathématiques – Sciences Physiques

S'approprier	Analyser	Réaliser	Valider	Communiquer

Nom :

Prénom :




Annexes :

Les annexes à votre disposition :

1. Formulaire
2. Coefficient G des déperditions thermique
3. Carte de France des températures extérieures de base en hiver.
4. Les températures intérieures du logement
5. Plan 2D
6. Maquette BIM

2) Les déperditions thermiques

La déperdition thermique désigne la perte de chaleur d'un bâtiment. Due aux interactions entre milieux intérieur et extérieur et aux échanges de fluide d'air qui en résultent, elle altère directement l'efficacité thermique du logement. (Définition pacte énergie solidaire)






Après avoir visionné la vidéo 3 vous répondrez aux questions suivantes :

4

1. Vidéo 3 :
Les déperditions thermiques

<https://www.youtube.com/watch?v=2qjBbTsMtsc>



-En hiver la quantité de chaleur (déperditions) qui s'échappe du logement se fait lorsque la

.....
.....

-Les radiateurs doivent combattre la quantité de chaleur qui s'échappe du logement

☐ VRAI

☐ FAUX

-Le calcul des déperditions se fait en.....

-A votre avis la température extérieure de base en hiver à Rennes est de.....

-On distingue 3 types de déperditions :

1.
2.
3.

- Plus la VMC sera performante et plus les déperditions par renouvellement d'air seront diminuées

☐ VRAI

☐ FAUX

-Plus le bâtiment sera bien isolé et plus la ventilation sera performante plus la facture de chauffage pour le client sera élevée

☐ VRAI

☐ FAUX


Nom :

Prénom :




4) Réaliser le calcul des déperditions


Transmettre vos calculs à l'aide d'un tableur



Effectuez les calculs de déperditions sur tableur en utilisant ses fonctionnalités.




Déposez le fichier sur Moodle



5) Réglage de la chaudière


A partir de la documentation technique de la chaudière, vous identifierez le réglage adapté en répondant aux questions suivantes :

Donnez la puissance (kW) nominale maximale de la chaudière :




.....

Calculez le pourcentage que représente la puissance des déperditions par rapport à la puissance nominale maximale de la chaudière :



.....
.....
.....

Identifiez la page de réglage de la puissance de chauffage maximale :



.....



Annexes

1. La formule

La formule rapide utilisée pour déterminer les déperditions (la méthode du G) :

$$P = G \times V \times \Delta t$$

P la puissance en Watt (**W**)

G est un coefficient à appliquer en fonction de l'isolation de l'habitation (Voir le tableau ci-dessous) en (W/(m³.°C))

V est le volume de la pièce en (m³)


$\Delta t = t_{\text{int}} - t_{\text{ext}}$ où t_{int} est la température intérieure de l'habitation et t_{ext} est celle de l'extérieur (à température de base en hiver).

2. Le coefficient G

	D en kWh/m ²	G en W/(m ³ .°C)
RT 2020	0	0,00
RT 2012	50	0,35
BBC rénovation 2009	104	0,74
RT 2005 gaz	130	0,92
HPE rénovation 2009	195	1,38
RT 2005 elec	210	1,50
Ancien mal isolé	250	1,77
Ancien très mal isolé	350	2,50




3. Températures extérieures de base en hiver

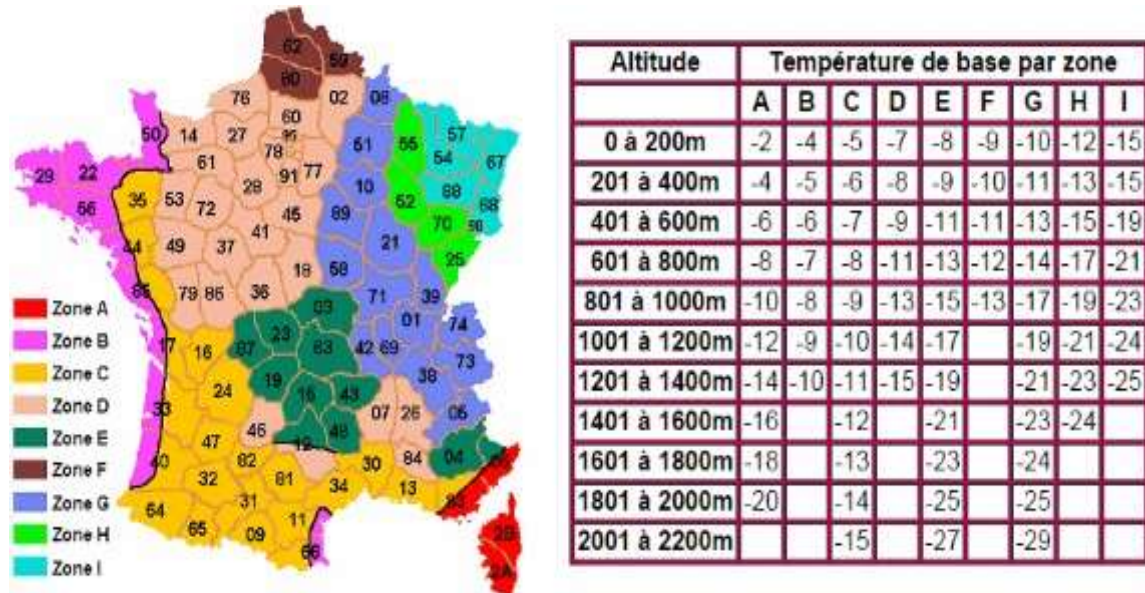

***Rennes : 35 mètres d'altitude**

4. Les températures intérieures du logement


Sous les recommandations de l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), voici les températures de chaque pièce souhaitées par le client.



*Ademe, Le chauffage et la climatisation, mars 2016



5. Plan 2D :



***HSP** : 2,47 mètres

6. Maquette BIM



Télécharger les maquettes BIM :
«pavillon volume.ifc»

Nom :

Prénom :